

Ofoten Brann IKS



INFORMASJON OM

feing og tilsyn

på bolig og fritidsboliger

i Narvik-, Ballangen-, Tysfjord- og Gratangen kommune,
samt boliger i Evenes og Tjeldsund kommune.



Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten Brann IKS, feieravdeling har ansvaret for å utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Narvik, Ballangen, Tysfjord, Gratangen, Evenes og Tjeldsund kommune. Dette skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016

Utdrag av bestemmelser:

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet og ført tilsyn med etter behov.

Behovet for feiing blir faglig vurdert og fastsatt av feieren utfra boligens sotmengde, fyringsmønster, skorsteinstype m.m.

Etter gjennomført feiing og tilsyn vil huseier motta tilbakemelding fra feiervesenet. Dersom

der ved tilsyn eller feiing er avdekket avvik, vil du motta rapport som beskriver dette.

Avviksrapporter skal besvares skriftlig i form av brev eller epost av huseier, innen 3 uker.

Eier av byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Rehabilitering av skorstein er søknadspliktig, til din kommune.

Alle våre ansatte går i uniform og har ID-kort og kjører uniformert bil!

Kontaktinfo telefon for feiing og boligtilsyn 08.00 – 15.00

Leder forebyggende Ofoten Brann IKS:	Marit	476 02 680
Feier:	Daniel	992 74 810
Feier:	Preben	947 81 125
Feier:	Frode	971 92 991
Feier:	Jens Roald	950 25 069
Feierlærling:	Anders	

Vi anbefaler deg å se på vår hjemmeside **www.ofoten-brann.no** for mer informasjon.

Blant annet om:

- Lagring av brannfarlig vare
- Skjemaer for innmelding og fjerning av ildsted
- Bygningsmessige konstruksjonsbeskrivelse for korrekt oppstilling av piper og ildsted.




Krav til takstige ved feiing

Feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

Et hvert tak med helningsgrad og som kan gi fare for fall, SKAL det monteres standardisert godkjent fastmontert takstige/trinn eller sørges for likeverdig sikring.

NB! LØSE TAKSTIGER GODKJENNES IKKE LENGRE. (Bøylestige/motvektstiger mm.)

Flate tak er tak med helning mindre enn 6°.

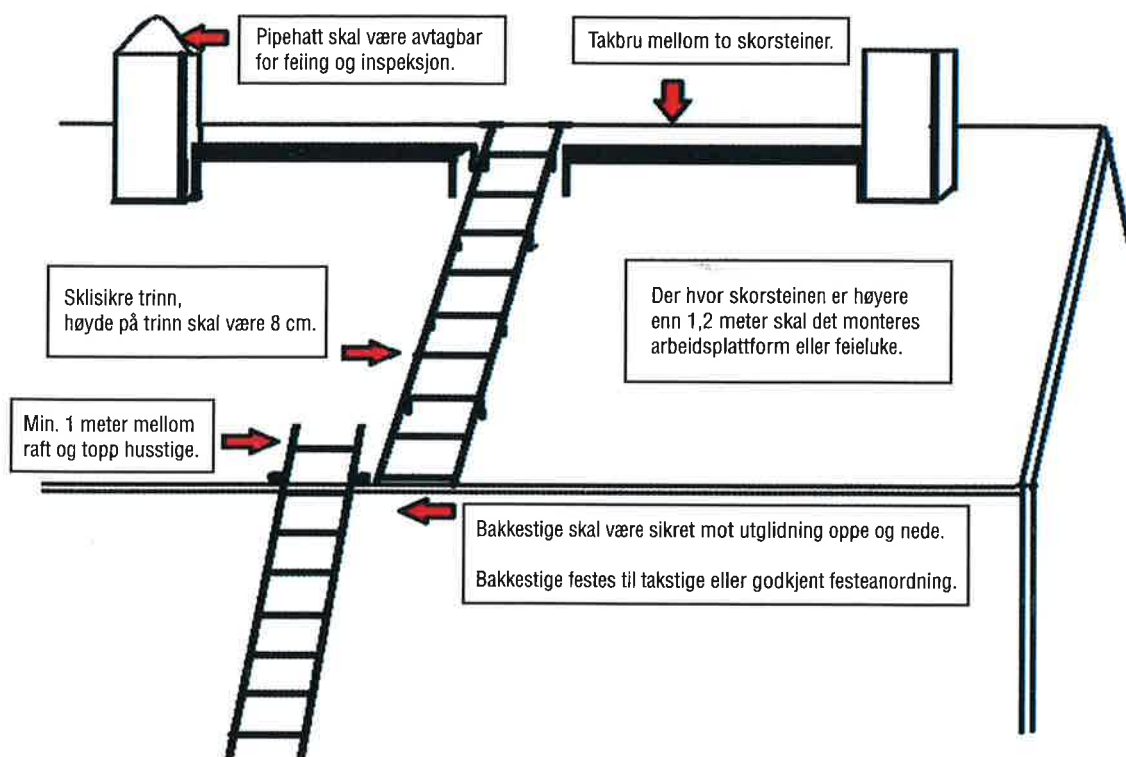

Boligtilsyn

Ved varsel om tilsyn skal huseier eller representant for huseier sørge for at feier har tilgang til hele fyringsanlegget jf. §6 i Forskrift om Brannforebygging.

Dette sjekker vi:

- Fyringsanleggets tilstand og oppstilling iht. lovverk
- Behovet for feiing og om feieren har tilfredsstillende adkomst til skorsteinen.
- Røykvarslere, sløkkeutstyr og rømningsveier

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.




Varsling av feiing og tilsyn

Ofoten Brann IKS har tatt i bruk elektronisk varsling til våre innbyggere. Det er viktig at du som eier/bruker leser hele meldingen og besvarer den. Send den i retur.

Meldingen blir sendt ut senest 3 dager før feiing/tilsynet, det vil også bli sendt ut en påminnelse dagen før.

Saksbehandlers telefonnummer står nederst i meldingen, og kan ringes dersom det oppleves problematisk å svare på varselet.

Eksempel på SMS-varsling av feiing og tilsyn:

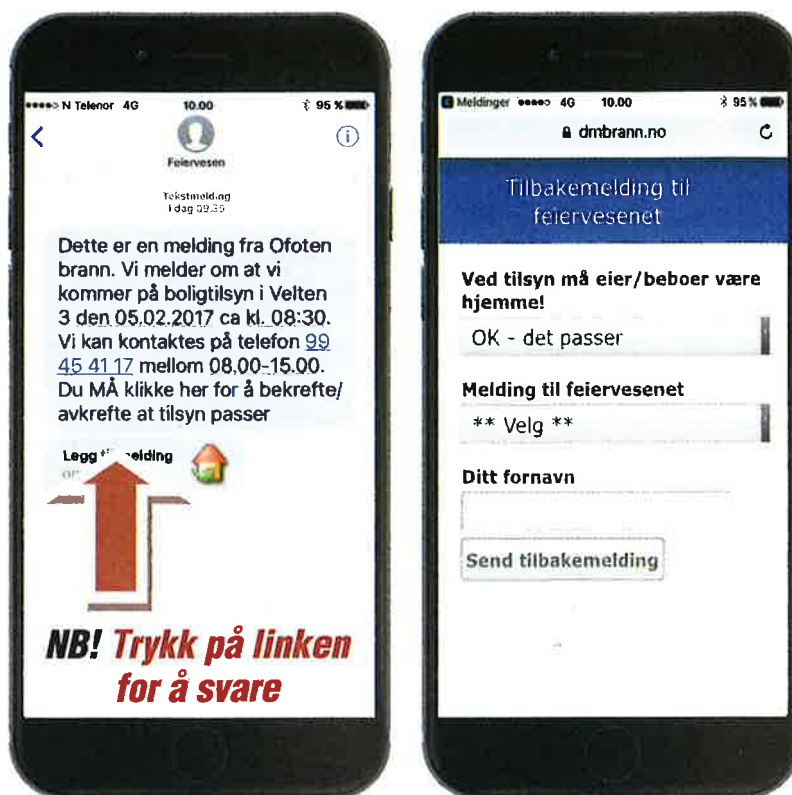

Dersom det ikke er klart for feiing, ber vi deg/dere om å ta kontakt for ny avtale. Når det er klart, vil feiing utføres ved første anledning.

§ 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarslere i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

- formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
- pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
- skum- eller vannapparat på minst 9 liter
- skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
- annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

OFOTEN BRANN IKS



OFOTEN BRANN IKS

Besøksadr.: Brannbakken 1, 8514 Narvik
 Postadr.: Postboks 64, 8501 Narvik
 Tlf.: 76 91 35 70
 E-post: post@ofoten-brann.no

Ved mistanke om brann ring 110